


Der Einbau einer Trinkwasser-Systemtrennung ist SVGW-Vorschrift!

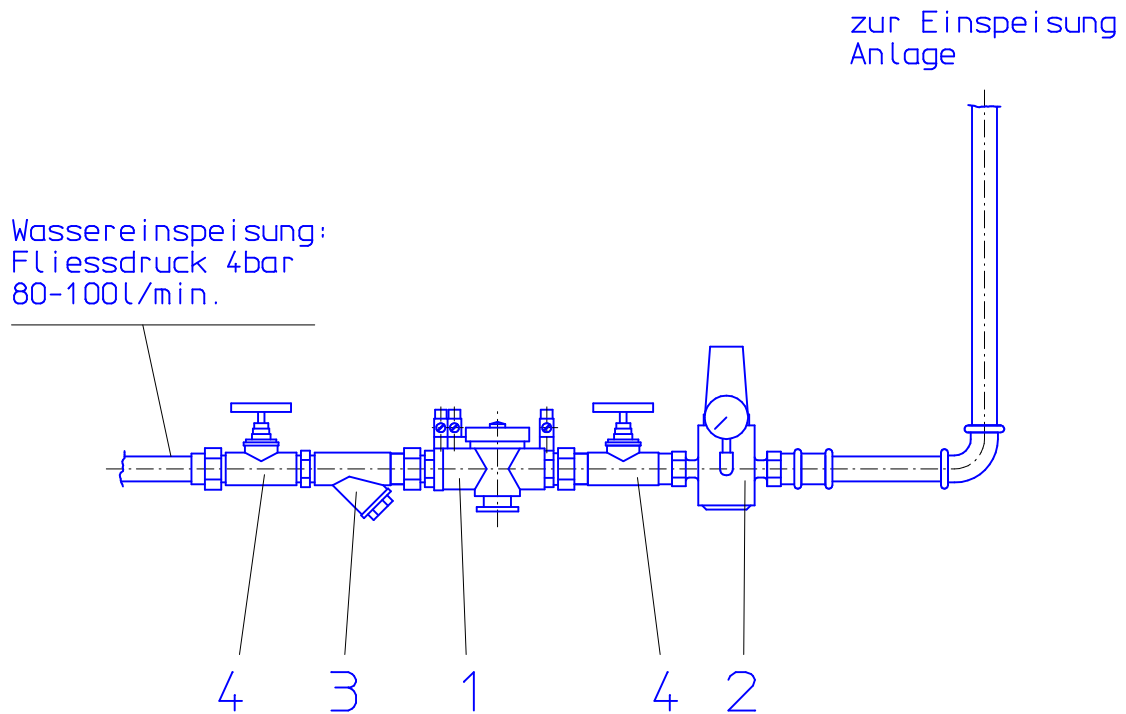

- 1 Trinkwasser-Systemtrennung
- 2 Druckreduzierventil PN16 mit Manometer
- 3 Schrägfilter PN16
- 4 Geradsitzventil PN16

Lieferung Sanitär

AEND.		AEND.		GEZEICHNET	22.09.08	J. Kunz	MASSST. ./.
				GEP RUEFT	22.09.08	M. Hagen	
				NORMGEP RUEFT			
				FREIGE GEBEN			
KÄRCHER Kärcher AG Industriestrasse 16 CH-8108 Dällikon Tel. 044 846 67 34 Fax. 044 846 67 93	ANLAGE	CB1 Eco CB1 CB2	AUFTRAGS-NR.		ANZ. BL.	BL. NR.	
			URSPRUNG				
			ERSATZ FUER				
			BENENNUNG	Trinkwasser-Systemtrennung			
PLAN - NUMMER						N 1115.4h	